


GL.ZUW.1.434.141.1.2019.JG

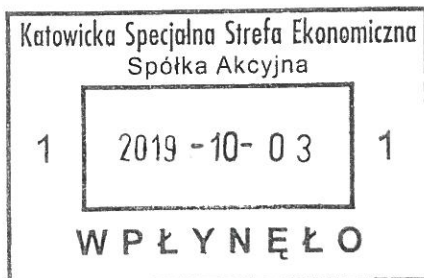

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

PODSTREFA GLIWICKA

ul. Rybnicka 29

44-100 Gliwicka

Dot.: wykonania wylotu do potoku Jaryszówka w km 8+900 na działce nr 958 obręb Jaryszów oraz odprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych, w związku z budową nowoczesnej oczyszczalni ścieków przemysłowych dla Strefy Aktywności Gospodarczej w gminie Ujazd.

W nawiązaniu do Państwa pisma znak: VPG.44.7.2.2019r., z dnia 08.08.2019r., (wpływ do tutejszego Zarządu w dniu 03.09.2019r.), Zarząd Zlewni w Gliwicach wyraża wstępną zgodę na budowę wylotu do potoku Jaryszówka w km 8+900 oraz odprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych, z zachowaniem następujących warunków:

1. projektowany wylot należy skierować pod kątem 60° w stosunku do osi potoku,
2. wylot wykonać w obudowie betonowej z ubezpieczeniem skarp i dna na długości 5,0 m poniżej i 5,0 m powyżej osi projektowanego wylotu. Ścianki wylotu należy zlicować ze skarpą potoku,
3. ubezpieczenie dna i brzegów potoku, w obrębie wylotu należy dostosować do warunków hydrauliczno-hydrologicznych panujących w korycie,
4. na wylocie należy zaprojektować klapę zwrotną zabezpieczającą przed cofaniem się ścieków do kanalizacji,
5. należy opracować analizę hydrologiczną i hydrauliczną wpływu odprowadzanych ścieków na wody odbiornika na tereny przyległe. Analiza ta winna również obejmować zasięg oddziaływania wprowadzanych wód,
6. zgodnie z art. 261 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz.2268 z późn. zm.), należy określić powierzchnię gruntu pokrytego wodą płynącą, zajęłą pod projektowany wylot. Powierzchnię wylotu należy liczyć jako powierzchnię rzutu poziomego części brzegowej i dennej wraz z odcinkiem kanalizacji,
7. odprowadzane ścieki przemysłowe do potoku winny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Opinia końcowa projektowanej inwestycji oraz szczegóły prowadzenia robót jak również obowiązków Inwestora, zostanie wydana po przesłaniu na adres tutejszego Zarządu dokumentacji zawierającej rozwiązania konstrukcyjne, o których mowa wyżej, w formie opisowej i graficznej dla projektowanej inwestycji lub operatu wodnoprawnego, opracowanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2018r., poz.2268 z późn. zm.).

W aktach sprawy pozostawiamy przesłane materiały.

Do wiadomości:

1. NW Kędzierzyn-Koźle
2. ZUW a/a



Z-CADYREKTORA

Marcin Nowak